


# HARMSCO®

## Cooling Tower Utilizing Hurricane® Filter

### Установка фильтра Hurricane®

### Градирня разомкнутого контура

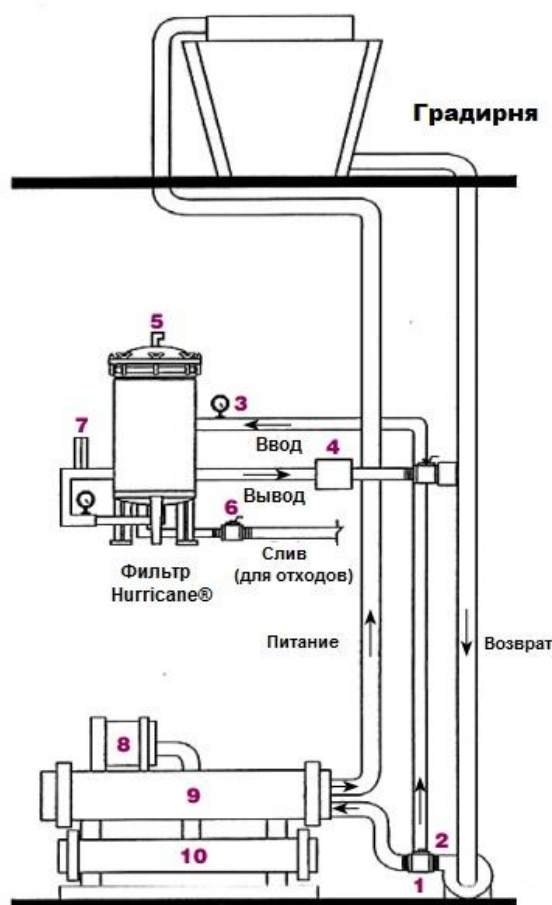

1. 2-1/2" Тройник-соединитель
2. 2-1/2" шаровой клапан полного потока с 3" ниппелем на входном отверстии
3. Манометр
4. Обратный клапан
5. 1/4" краник МРТ или 1/4" штепсель
6. Шаровой кран (типичное)
7. Расходомер (опция)
8. Компрессор (существующий)
9. Конденсатор (существующий)
10. Испаритель (существующий)

Примечание: Данная публикация используется в качестве руководства. Данные в ней были получены из многих источников, и считаются таковыми, которые являются точным. Harmsco не несет ответственности за точность и/или полноту этих данных. Изменения в данных могут быть сделаны без уведомления. Температура, давление, скорость потока, дифференциальное давление, химические соединения и другие неизвестные факторы могут повлиять на производительность в неизвестном порядке. Ограниченная гарантия: Harmsco гарантирует отсутствие в своей продукции материальных и производственных дефектов, что освобождает таковую от ответственности. Определение пригодности для продукции Harmsco ее использования и применения предоставляются Покупателю, и именно он несет единую ответственность покупателя. Конечный пользователь/установщик/покупатель несет ответственность за производительность продукта и пригодность в отношении его конкретного применения. Конечный пользователь должен выполнить ряд собственных тестов, чтобы определить пригодность для каждого приложения.